

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с покупкой компактного проветривателя VAKIO KIV CONTROL (далее прибор, проветриватель, устройство) от компании VAKIO. Данное руководство для пользователя содержит важную информацию по монтажу, эксплуатации данного прибора и его обслуживанию.

Настоятельно рекомендуем прочесть руководство, так как оно поможет Вам в полной мере использовать все возможности Вашего прибора в течение многих лет.

Обращаем Ваше внимание: в целях постоянного улучшения продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, в том числе и в программное обеспечение без предварительного уведомления. Вносимые изменения не ухудшают потребительских свойств.

Условия гарантии:

Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.

Гарантия не включает - периодическое обслуживание.

Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, неисправностями или вышедшие из строя в результате:

- несоблюдения правил транспортировки, условий хранения и неправильного монтажа;
- несоблюдения условий эксплуатации;
- механических повреждений, в т.ч. вызванных неосторожными действиями владельца, сторонних лиц или домашних животных;
- попадания внутрь прибора посторонних предметов, агрессивных жидкостей, насекомых, животных (птиц) т.д.;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- внесения изменений в программное обеспечение или его замены;
- наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;

Наименование изделия: Компактный проветриватель VAKIO KIV CONTROL

Номер изделия _____

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Подпись продавца:

_____/_____/_____
Должность Подпись Расшифровка подписи

С условиями гарантии ознакомлен: _____/_____/_____
Подпись покупателя Расшифровка подписи

Штамп фирмы-продавца

Офис:

тел./факс:

E-mail:

Утилизация

По истечении срока службы устройство должно подвергаться утилизации в соответствии с нормами Вашего региона, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Это поможет избежать возможных негативных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать устройства из комплекта поставки вентиляционного настенного клапана можно получить от местных органов власти.



Коробка



Сопроводительная документация



Упаковочный пакет



Прибор, пульт

Гарантийные обязательства

Уважаемый покупатель!

ООО «Вакио» гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами оборудования при соблюдении правил его эксплуатации.

Компактный проветриватель VAKIO KIV CONTROL соответствует техническим условиям ТУ 4863-010-23551518-2016 и признан годным для эксплуатации.

На прибор предоставляется гарантия - **12 (двенадцать) месяцев** со дня его продажи.

Срок эксплуатации **5 лет**.

Техническое обслуживание осуществляется по отдельным договорам. По вопросам заключения договоров на обслуживание, проведение гарантийного и послегарантийного ремонта обращайтесь в

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение	4
Описание и принцип работы.....	4
Технические характеристики.....	5
Устройство	6
Комплект поставки клапана	7
Транспортировка и хранение	8
Монтаж.....	9
Общие указания	9
Бурение отверстия	10
Варианты монтажа решетки на вентиляционной трубе	11
Установка вентиляционной трубы (гильза).....	11
Монтаж теплоизоляции в вентиляционный канал:	12
Монтаж пластины крепления прибора	14
Подключение прибора к скрытой проводке.....	14
Установка фильтра	16
Эксплуатация	16
Ручной режим.....	16
Smart режим	17
Эксплуатация с помощью приложения Vakio Smart Control	18
Техническое обслуживание.....	19
Общие указания	19
Порядок технического обслуживания	19
Неисправности и методы их устранения.....	20
Функция сброса к заводским настройкам.....	20
Таблица возможных неисправностей	20
Габаритные размеры	20
Монтажные размеры.....	21
Утилизация.....	22
Гарантийные обязательства	22

Назначение

Компактный проветриватель VAKIO KIV CONTROL — это настенное устройство, с автоматической заслонкой, обеспечивающее подачу воздуха в помещение с улицы через канал в наружной стене. Благодаря применению прибора, отпадает необходимость проветривать помещение через открытые окна, что позволяет избавиться от пыли, тополиного пуха, пыльцы растений, спор плесени, и сквозняков. Данный проветриватель предназначен для использования в жилых и служебных помещениях, таких как квартиры, гостиницы, общежития, офисные помещения и т. п. Прибор может использоваться как в холодных, так и в жарких климатических условиях.

Описание и принцип работы

Корпус прибора устанавливается на наружную стену внутри помещения на вентиляционный канал в стене.

За счет разницы давления (температуры) воздуха снаружи и внутри здания чистый воздух втягивается в помещение через проветриватель, вытесняя отработанные воздушные массы. Отработанный воздух устремляется через вытяжные каналы на улицу. Объем поступающего воздуха регулируется благодаря установленной внутри корпуса автоматической заслонке. Положение заслонки устанавливается с помощью кнопок [-] и [+], расположенных на правой стороне корпуса, либо с помощью пульта или мобильного приложения.


! Датчик измерения температуры установлен внутри корпуса прибора, вблизи вент. канала, соответственно при значительной разнице температуры воздуха между улицей и помещением показания могут отличаться относительно средней комнатной температуры (не является неисправностью). Для более точной работы рекомендуется совместное использование с VAKIO АТМОСФЕРА.

Также при подключении монитора качества воздуха VAKIO АТМОСФЕРА можно настроить автоматический режим, при котором заслонка открывается и закрывается в зависимости от установленных параметров температуры.

В канал в стене, перед прибором, устанавливается фильтр, не пропускающий в помещение мелкодисперсную пыль, пыльцу растений.

Аналоги используемых фильтров Вы можете найти на сайте vakio.ru, в разделе расходные материалы.

Монтажные размеры

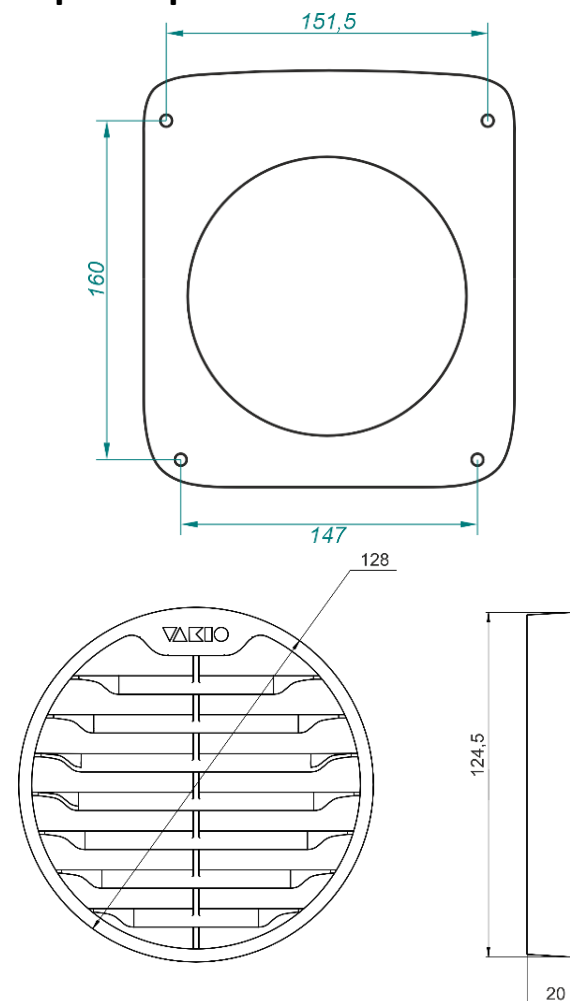

Неисправности и методы их устранения

Функция сброса к заводским настройкам


В течении 5-ти минут после включения прибора необходимо зажать кнопки 1 и 2 на 2 секунды до появления индикации светодиода.

Таблица возможных неисправностей

Внешний признак	Причина	Метод устранения
Прибор не включается. Индикаторы не светятся.	Отсутствует напряжение питания.	Проверьте наличие напряжения в сети.
Производительность прибора упала.	Загрязнен фильтр.	Проверьте, замените или очистите фильтр.

Если самостоятельно не удалось устранить возникшие неисправности или появились вопросы по работе устройства Вы можете обратиться в уполномоченную монтажно-сервисную службу.

Габаритные размеры

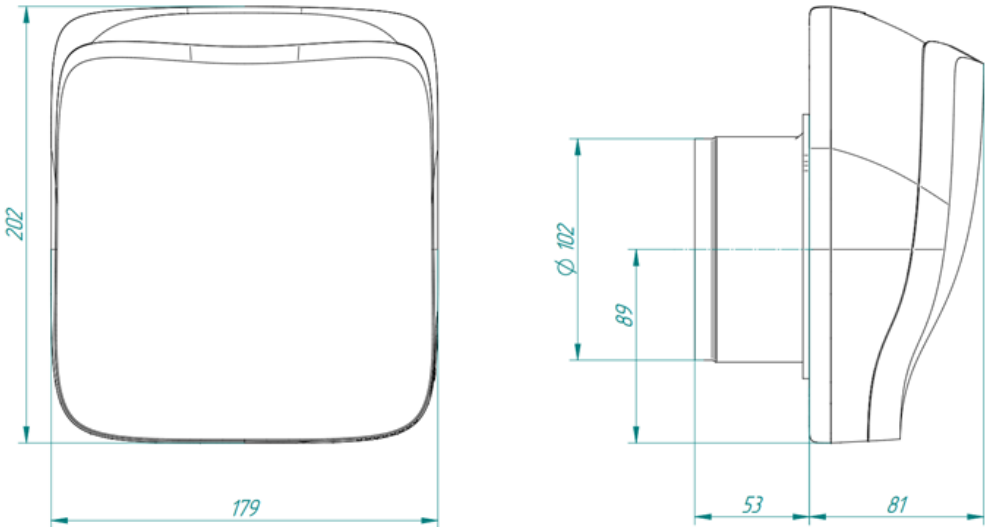

Технические характеристики

Страна изготовитель	Россия
Диапазон эксплуатационных температур, °C	-42...+50
Напряжение/частота электрического тока, В/Гц	110-240/50-60
Потребляемая мощность, Вт	до 9
Производительность, м³/час: • При разрежении 20 Па (при наличии принудительной вентиляции) • При разрежении 10 Па (при наличии естественной вентиляции)	до 60 до 38
Влагозащитное исполнение, IP	IP20
Класс электрозащиты	II класс
Внутренний диаметр канала трубы, мм	125
Толщина стены, мм, с применением фильтра F6	от 300
Поддерживаемые протоколы	Wi-fi 2.4 ГГц, MQTT
Работа с голосовыми помощниками	Яндекс.Алиса
Монтаж	Внутри помещения
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм	179x202x81
Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	340x225x165
Объем упаковки, м³	0,013
Вес брутто, кг	1.56
Вес нетто, кг	1.05

Устройство

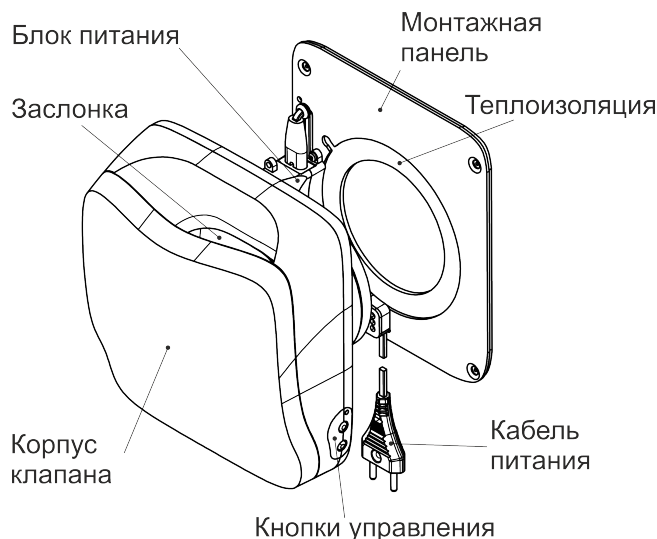


Рис. 1 Общий вид прибора. *Вариант с пластиковой решеткой.

Корпус изготавливается из пластика HIPS с тепло- и звукоизоляцией из эластичного пенополиуретана и изолонa. Внутри корпуса прибора размещаются: плата управления, датчики температуры, Wi-Fi модуль. Патрубок из корпуса выведен горизонтально и оснащен уплотнителем из вспененного каучука для герметичного соединения.

На задней стенке корпуса предусмотрены магнитные крепления для удобства установки корпуса на монтажную пластину. Магнитное крепление обеспечивает удобный доступ для обслуживания (чистка элементов, замена фильтра и т.д.).

На правой стороне корпуса расположена панель управления с кнопками [-], [+] и светодиодный индикатор режима работы.

Для соединения с электросетью прибор комплектуется кабелем питания.

Прибор оборудован Wi-Fi-модулем для удаленного управления с помощью мобильного телефона, а также для настройки автоматической работы на основании данных, полученных от датчика качества воздуха VAKIO АТМОСФЕРА.

Техническое обслуживание

Общие указания

Внимание! Прибор должен быть отключен от электросети перед началом обслуживания.

В целях сохранения эффективности работы устройства необходимо периодически очищать его внутренние элементы от пыли и производить замену фильтра.

Периодичность этих мероприятий зависит от степени запыленности местности, расположенность вблизи автомобильных дорог, этажа, интенсивности использования устройства.

Очистку прибора следует проводить не реже 1 раза год.

Срок эксплуатации фильтра до замены 6 месяцев.

Рекомендуется проводить визуальный контроль за состоянием фильтра. При его засорении наблюдается снижение производительности клапана.

Порядок технического обслуживания

- Снимите прибор с монтажной пластины аккуратно потянув на себя.
- Извлеките фильтрующий элемент.
- С помощью мягкой щётки и безворсовой тряпки очистите доступные части устройства. Наружные поверхности допускается очищать влажной ветошью с применением неагрессивных моющих средств. При очистке следует быть аккуратным. Не следует прилагать больших усилий.

! **Внимание!** После влажной очистки прибора не подключайте его сразу. Удалите лишнюю влагу и дайте прибору высохнуть.

- Снимите упаковочную пленку с нового фильтра.
- Установите новый фильтрующий элемент.
- Установите прибор обратно на монтажную пластину, для этого поместите патрубок устройства в вентиляционный канал и совместите ответную часть под блок питания на корпусе устройства с блоком питания на монтажной пластине. В конце установки произойдет примагничивание корпуса к монтажной пластине.

Поздравляем, обслуживание Вашего проветривателя VAKIO KIV CONTROL завершено.

Эксплуатация с помощью приложения Vakio Smart Control

Для начала работы необходимо установить приложение Vakio Smart Control Приложение доступно в AppStore, Google Play и AppGallery.

Для подключения установки откройте приложение и зарегистрируйте свой аккаунт. Нажмите на иконку "+" выберите VAKIO KIV CONTROL. Введите данные Wi-Fi сети, через которую будет осуществляться управление установкой, дождитесь подключения, задайте свое название установкой, выберите комнату или группу и нажмите "Готово". **Обратите внимание: используемая Wi-Fi сеть должна быть 2.4 ГГц.**

Если все прошло успешно, приточная установка появится в списке во вкладке "Устройства".

Также данной установкой можно управлять с помощью голосового помощника «Яндекс Алиса». Для этого в приложении «Яндекс» в разделе «Умный дом» добавьте Устройство умного дома, выбрав из списка производителя VAKIO и привяжите свой аккаунт VAKIO к Яндексу.

Приложение доступно для скачивания на Google Play и AppStore и AppGallery.

Перед подключением прибора к мобильному устройству необходимо убедиться, что прибор подключен к электросети и находится в зоне действия беспроводной сети Wi-Fi.



Управление устройствами VAKIO с помощью голосового помощника «Яндекс Алиса».

Добавьте в приложение «Яндекс» Умное устройство VAKIO и управляйте скоростью, температурой приточного воздуха и создавайте свои сценарии.



Комплект поставки клапана

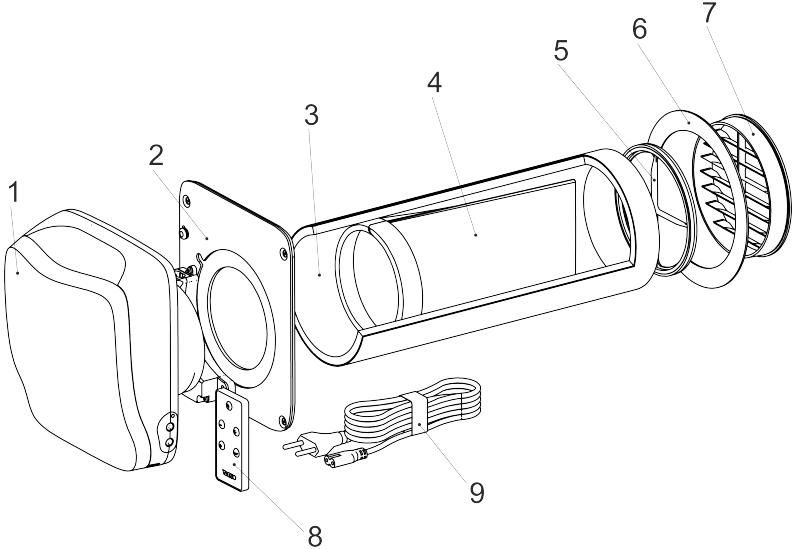


Рис. 2 Состав комплекта поставки.

	Наименование	Кол-во
1	Клапан	1
2	Монтажная пластина с блоком питания	1
3	Теплоизоляция 110х9*	1
4	Фильтр	1
5	Сетка (вставка в решетку)	1
6	Кольцо декоративное	1
7	Наружная решетка	1
8	Пульт ДУ	1
9	Кабель питания 220В	1
10	Комплект крепежа	1
11	Руководство по эксплуатации	1

Декоративные кольца, входящие в основной комплект, используются при необходимости скрытия неровностей и дефектов края отверстия после бурения со стороны фасада здания, для придания законченного внешнего вида.

*ПВХ труба в комплект поставки не входит.

Внимание! Пластиковая труба, устанавливаемая в вентиляционный канал диаметром 125 и пенофол (самоклеящаяся теплоизоляция наружной части трубы) в комплект поставки не входят. Предоставляется региональным дилером или монтажной организацией. Может быть предоставлена по отдельному заказу.

Транспортировка и хранение

Упаковка, используемая для прибора, разработана с учетом нормальных условий транспортировки и соответствует ГОСТ 23216-78. Прибор всегда следует транспортировать в оригинальной упаковке, поскольку в противном случае он может деформироваться или повредиться.

ВНИМАНИЕ! Не допускаются удары и другие действия, приводящие к повреждению упаковки и содержимого. Не допускается попадание воды на упаковку и внутрь.

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

Непосредственно после получения устройства необходимо проверить состояние упаковки, а также комплектность поставки на основании сопроводительных документов. На все повреждения, возникшие вследствие неправильной транспортировки и складирования, гарантия не распространяется, по этим вопросам необходимо обращаться в транспортную компанию.

Прибор следует хранить в сухом, защищенном от пыли и влаги месте, при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не выше 80%, в оригинальной упаковке, до момента его установки на окончательное место.

Smart режим

В Smart режиме работа прибора задается настройкой температуры в мобильном приложении **Vakio Smart Control**.

По умолчанию целевая температура внутреннего датчика температуры прибора 20°C.

Также существует возможность подключить анализатор воздуха VAKIO Атмосфера, или иной внешний датчик и настроить работу прибора в зависимости от содержания углекислого газа (либо температуры) в помещении.


Выключение прибора.

На приборе выключение осуществляется долгим нажатием кнопки [-]

На пульте - кнопкой вкл/выкл

В выключенном состоянии заслонка прибора закрыта.

Для защиты электронных компонентов при слишком низких температурах, в приборе предусмотрен защитный механизм отключения, при котором заслонка прибора закрывается и прибор отключается до увеличения температуры внутри устройства.

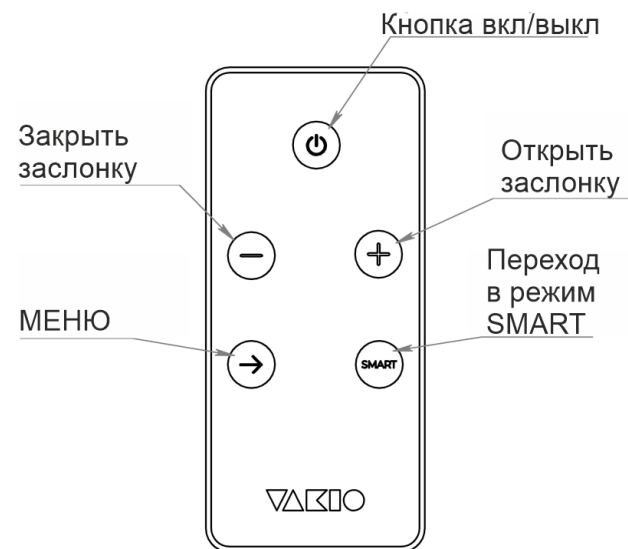

- Включите электричество
- Убедитесь в работоспособности устройства и отсутствии лишних шумов, последовательно включив его с нулевой до пятой скорости при помощи кнопки [+], после чего повторите процедуру в обратной последовательности, нажимая кнопку [-].
- Монтаж устройства завершен.

Демонтаж прибора осуществляется в обратном порядке.

Установка фильтра

- Установите фильтр в канал, как показано на рис. 1 стр. 7.


Внимание! Перед установкой нового фильтра убедитесь в том, что все упаковочные материалы (защитная полиэтиленовая пленка) с него удалены.

Эксплуатация

1. Подключите прибор к электросети 220 В.
2. Выберите режим работы.

На приборе переключение режимов производится долгим нажатием кнопки [+]

На пульте - кнопками [→] и [SMART]

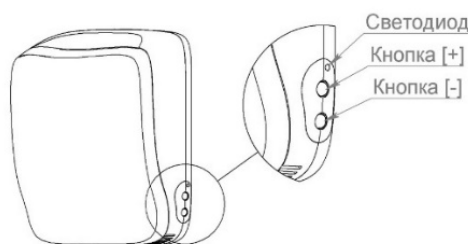

Ручной режим

При ручном режиме кнопки [+] и [-] регулируют положение заслонки – 4 рабочих положения и 1 полное закрытие.

- Зеленый цвет светодиода - ручной режим
 - Синий цвет светодиода - SMART режим
 - Красный цвет светодиода – прибор выключен
- Светодиод горит 20 сек, затем отключается*

Монтаж

Общие указания

Монтаж прибора должен производиться квалифицированным персоналом компании, специализирующейся на алмазном бурении стен и монтаже аналогичных приточных-вытяжных устройств.

- Для эффективной и корректной работы устройства помещение должно быть оборудовано правильно работающей вытяжной вентиляцией.
- Установка прибора в помещениях вентиляционно-соединенных с каминами, котлами отопления с открытым горением, газовыми котлами и т.п. должна быть согласована со специалистом по данному оборудованию.
- Место сверления отверстий для крепления бурильной установки, бурения вентиляционного канала и последующего монтажа прибора должно быть свободно от сантехнических и электрических коммуникаций и, при необходимости, согласовано с организацией, эксплуатирующей здание.
- Нужно выбрать место для монтажа прибора так, чтобы радиаторы отопления, мебель и другие предметы не создавали помех для работы и обслуживания прибора.
- Предпочтительное место установки прибора в комнате - внешняя стена, вблизи окна, на расстоянии 400...600 мм от потолка до верхней части устройства.
- Стена должна быть ровная, плоская, без дефектов или отклонений более 1 мм, что необходимо для плотного прилегания клапана к стене.
- Диаметр отверстия в стене здания, сообщающегося с улицей, равен 132 мм. Угол отверстия в сторону улицы должен составлять 3-5° вниз, чтобы осадки не смогли попадать с улицы внутрь помещения.
- **Для обеспечения безопасности требуется подключения установки к сети питания 220В через дифференциальный автоматический выключатель с током утечки 30мА или УЗО, полюса и имеющий изоляционное расстояние между контактами не менее 3 мм.**

Бурение отверстия

Разметьте центр вентиляционного канала, при этом расстояние до препятствия, мешающего установке клапана (такие как батарея, окно, стена и т.п.) должно составлять от 400 мм сверху и не менее 50 мм со стороны органов управления прибором.

Просверлите отверстие коронкой $\varnothing 132$, обеспечив уклон канала 3-5 градуса в сторону улицы для стока конденсата.



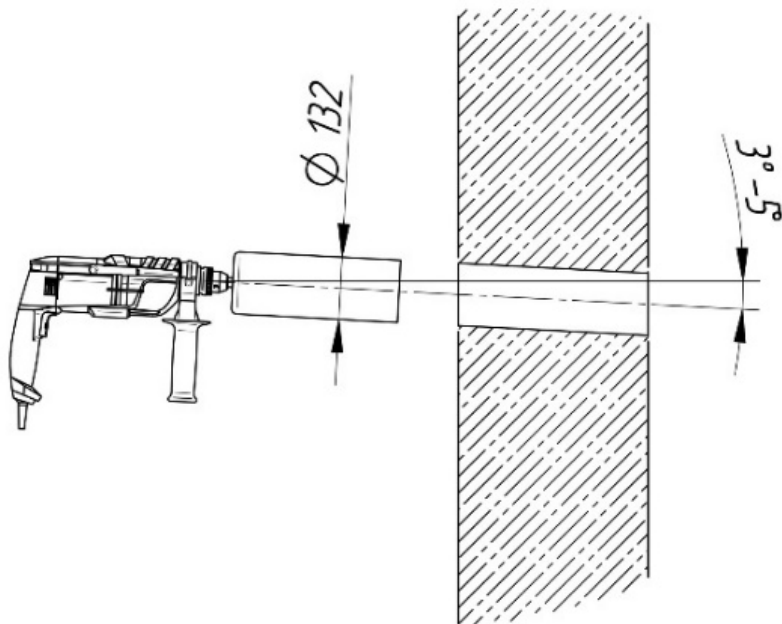


Рис. 3 Бурение отверстия

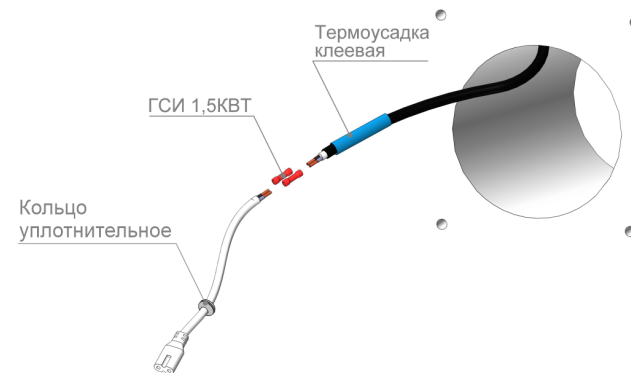

- Расположите кабель в канале между теплоизоляцией и стеной. Проложите кабель уплотнительным кольцом в паз на монтажной пластине.
- Отсоедините блок питания от корпуса, открутив винты.

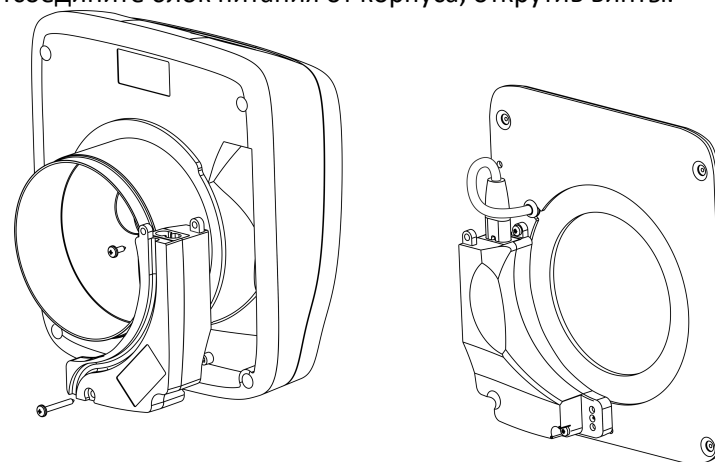

- Присоедините блок питания к монтажной пластине винтами М3х8 и М3х22.
- Совместив монтажную пластину и теплоизолирующую прокладку, прикрутите монтажную пластину к стене.
- Внутри прибора установлены магниты, поэтому для крепления прибора к монтажной пластине достаточно приложить его к поверхности монтажной пластины.
- Убедитесь, что устройство плотно прилегает к стене.

Монтаж пластины крепления прибора

- Совместив монтажную пластину с отверстием 132 мм и выровняв ее по уровню, разметьте места отверстий под дюбель-гвозди.
- Просверлите отверстия диаметром 6 мм согласно разметке
- Установите 4 дюбеля в просверленные отверстия.
- Совместив монтажную пластину и теплоизолирующую прокладку, прикрутите монтажную пластину к стене на дюбель-гвозди.

Подключение прибора к скрытой проводке

В целях безопасности рекомендуется подключить прибор к сети 220В с автоматическим выключателем дифференциального тока (АВДТ) с током утечки не более 30 мА – для сухих помещений (жилая комната, офис; не более 60% влажности).

Прибор класса электробезопасности II не требует заземления.


- Отключите электричество!
- Рекомендованное расположение вывода скрытого кабеля 220В в верхней части канала, Длина вывода 100-120 мм.
- Отрежьте часть кабеля с линейным разъемом IEC-320-C7 (восьмерка) длиной около 150-170 мм и зачистите его концы. Уплотнительное кольцо должно остаться на кабеле.
- Установите на кабель уплотнительное кольцо и отрегулируйте его положение, таким образом, чтобы оно находилось рядом с пазом на монтажной пластине.
- Соедините вывод скрытого кабеля с отрезком ранее подготовленного кабеля при помощи гильз соединительных ГСИ 1,5 КВТ. Для герметичности усадите на соединения клеевую термоусадку длиной не менее 50 мм в два слоя. Верхняя трубка термоусадки должна быть больше нижней.

Варианты монтажа решетки на вентиляционной трубе

Вариант №1

Монтаж металлической решетки только в пластиковый вент. канал $\varnothing 125$ мм

Установите решетку в пластиковый вент. канал и зафиксируйте её с помощью двух саморезов.

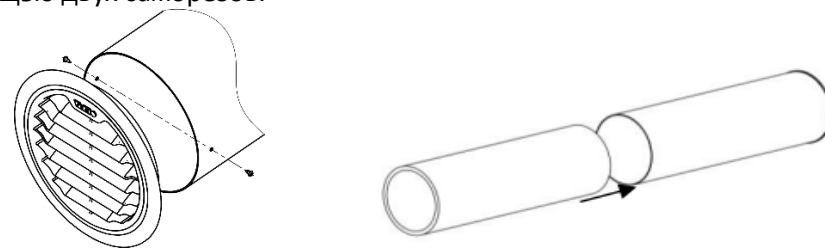

Поместите теплоизоляцию в пластиковый вент. канал с решеткой.

Вариант №2

Снаружи здания

Монтаж пластиковой решетки с фланцем 100 мм в вент. канал с теплоизоляцией

Нанесите герметик (для наружных работ) или жидкие гвозди на фланец и по внешнему контуру решетки на всю прилегающую плоскость:



Поместите решетку в канал с теплоизоляцией со стороны улицы и плотно прижмите на пару минут.

Установка вентиляционной трубы (гильза)

Подготовьте пластиковую трубу внутренним диаметром 125 мм, толщиной стенки 1мм и длиной равной глубине подготовленного отверстия (пластиковая труба $\varnothing 125$ приобретается отдельно).

Существует два варианта плотной фиксации гильзы в отверстии:

1. Рекомендуемый. Подготовленную гильзу обернуть самоклеющимся пенофолом толщиной 3-5мм. Данным способом обеспечивается лучшая тепло и шумоизоляция, а также герметизация.
2. Нанести на гильзу герметик (см. рис. 4)

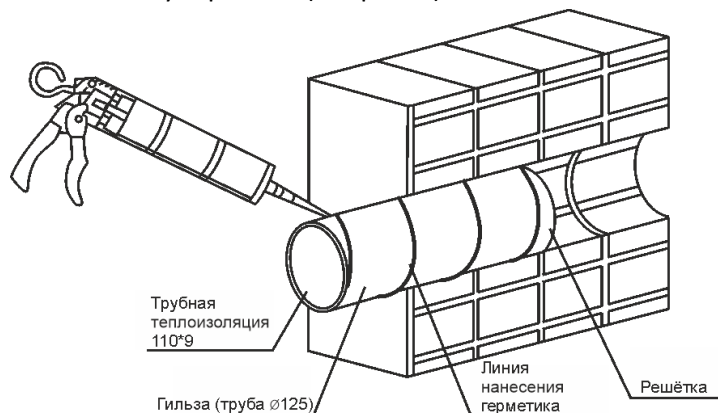


Рис. 4 Вариант установки гильзы с нанесением герметика

Далее подготовленную гильзу установите в отверстие вращательными движениями. Убедитесь, что вентиляционная решётка расположена в один уровень с внешней стороной дома ламелями, направленными вниз. Проведите герметизацию наружной поверхности трубы канала с помощью монтажной пены или силиконового герметика (см. рис. 5).

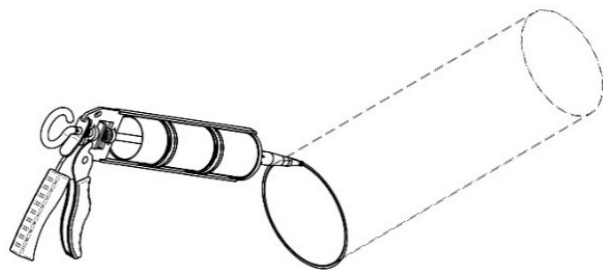


Рис. 5 Герметизация трубы канала

Монтаж теплоизоляции в вентиляционный канал:

1. Свернуть заготовку теплоизоляции и вставить в канал*

*Если в комплекте решетка «Вариант 2», то сначала закрепить решетку (см. варианты монтажа решетки стр. 11) и затем установить теплоизоляцию с решеткой в канал.

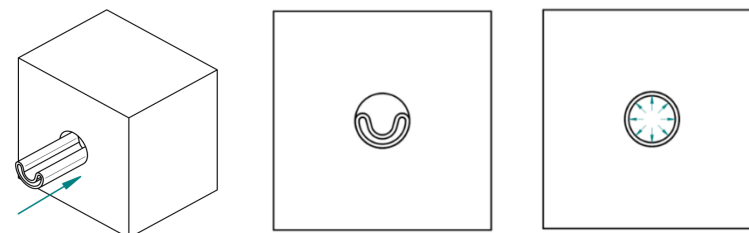


Рис. 6 Установка теплоизоляции в канал трубы

2. Расправить изнутри теплоизоляцию в канале, лишнее отрезать вровень со стеной (допускается оставить небольшой выступ теплоизоляции для более плотного прилегания к клапану).

Если расправить теплоизоляцию в канале проблематично, то можно уменьшить диаметр: разрезать теплоизоляцию вдоль (срезать полоску шириной не более 1 см, после чего необходимо примерить по месту). Устанавливать в вент. канал теплоизоляцию надрезом вверх.

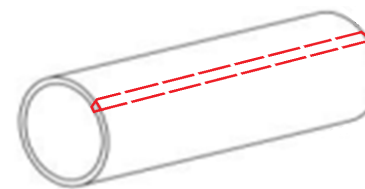


Рис. 7 Подрезка теплоизоляции

Монтаж гильзы, теплоизоляции и последующая окончательная установка прибора должны быть выполнены качественно и герметично, чтобы исключить попадание воздуха в помещение мимо вентиляционной трубы и прибора.